

SEZNAM DOKUMENTACE

TP	Technický popis
01	Situační širších vztahů
2	Situace stavby
3	Půdorys 1.PP
4	Půdorys 1.NP
05	Půdorys 2.NP
06	Půdorys 3.NP
7	Půdorys 4.NP
8	Vzorový detail špaletového okna - řez
9	Vzorový detail špaletového okna • půdorys
10	Severovýchodní pohled na fasádu
11	Jihovýchodní pohled na fasádu
12	Tabulka oken
13	Tabulka typů oken

Identifikace stavby

Stavba: Výměna 1. stávajících oken za nová v budově MZE, Velká Krajská 44/1, Litoměřice

Stavebník: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00; IČO: 00020478

Projektant: Příjemce zakázky:
inveko 4U, s.r.o., IČ: 27304159
Anenská 114/4, 412 01 Litoměřice,

Odpovědný projektant:
Ing. Bc. Aleš Zvěřina, Anenská 114/4,
412 01 Litoměřice
ČKAIT 0401711 - pozemní stavby

Vypracoval:
Ing. Bohuslav Friedrich, Vrátnská 375/22,
Praha 9 - Mškovice

Základní charakteristika stavby:

Dokumentace řeší výměnu oken a rekonstrukci prvků na fasádách do ulice Velká Krajská a na Mírové náměstí. Tato dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele.

Základní popis objektu a jeho využití

Dům čp. 44 má v dnešním stavu románsko-renesanční průčelí, které imituje kamenná průčelí renesančních italských staveb. Důvodní kompozice fasády do náměstí porušily novější změny v přízemí - zřízla výlohy a podchodu na rohu. Dalším zásahem pozdějších let je nástavba, která změnila charakter fasády do ulice Velká Krajská.

V devadesátých letech byla provedena na objektu rekonstrukce fasády. Během této rekonstrukce byli očištěny a znovu natřeny profily oken a dveří. Dále byla provedena oprava oplechování a jeho nový nátěr. Bylo provedeno očištění fasády od posledních nátěrů a nový nátěr silikátovými barvami.

Objekt v dnešní době slouží jako administrativní budova, která je přístupná z ulice Velká Krajská. V přízemí se vstupem z nártiště je restaurační provoz.

Popis stávajícího stavu objektu a oken a konstrukcí:

Konstrukční systém objektu je stěnový z cihelného zdiva různých tloušek. Objekt má 1. podzemní a 4 nadzemní podlaží.

Výplně otvorů ve fasádě do ulice Velká Krajská a Mírové náměstí jsou tvořeny dřevěnými špaletovými okny s dřevěnou špaletou a jednoduchým zasklením. Okna jsou členěna na klasická okna a výklopný nadsvětlík. Vnitřní i vnější okna se otvírají dovnitř. Nadsvětlík vnitřní je výklopný a vnější je sklopný bez zarážek. Většina oken má dřevěný vnitřní parapet, původní secesní kování a panty. Na vnější straně je zdobená klapačka s vyřezávanou hlavicí a patičí. Dále na vnějším rámu mezi okny a nadsvětlíkem je profilovaná ozdobný dřevěný poutec. Tvar oken v 1.NP je z interiéru obdélný a z exteriéru je ukončen půlkruhem. V ostatních patrech je tvar oken jak z interiéru tak z exteriéru obdélníkového tvaru.

Klempířské konstrukce jsou ve dvojím provedení a to v původní provedení a novém z pozinku z devadesátých let. Klempířské prvky jsou v červeno-hnědé barvě barvě.

Zhodnocení stávajícího stavu:

Většina okenních otvorů má poškozené kování zasklení, oprýskanou barvu rámu a poškozené okrasné klapačky. Některá okna mají poškozená zasklení a nedoléhající rámy. Nadsvětlíky oken z větší části nejdou otevřít. Popřípadě jejich otevření je nebezpečné. Podrobné zhodnocení jednotlivých oken je v části "Výkaz okenních otvorů". Na základě našeho zhodnocení doporučujeme výměnu stávajících oken za nová v identickém provedení a to jak co se týče členění tak materiálového a řezbářského provedení.

Dále bylo provedeno zhodnocení klempířských konstrukcí, týkajících se zakrytí okrasných říms a balkonů apod. Dle vizuálního zhodnocení bylo zjištěno, že stávající prvky oplechování jsou z větší části ve stavu, kdy není potřeba jejich výměna. Doporučujeme provést pouze očištění stávajících prvků a nový nátěr. Prvky oplechování kolem balkonů doporučujeme vyměnit. Pokud by během očišťovacích prací bylo zjištěno, že některé části oplechování říms jsou zkorodované, bude nutné je vyměnit.

Obecný popis prací a jejich dopadů na své bezprostřední okolí:

V objektu dojde k výměně stávajících oken dřevěných špaletových oken za okna identická. Výměna se bude týkat oken od 1.PP do 3.NP, dle "Výkazu okenních otvorů". Nová okna budou mít stejné členění, řezbářské prvky a materiálové provedení. Dále bude provedena renovace oplechování okrasných říms a balkonů. V 1. NP zůstanou zachována dvě

stávající okna. Dále zůstanou v 1.NP zachovány výkladce s roletami a ve 3.NP balkonové dveře na terasu.

Při těchto pracích nedochází k zásahům do nosných konstrukcí objektu, do řešení únikových cest, nemění se počet unik. osob z posuzovaných prostor, ani z CE3lé budovy, stávající únikové cesty celého objektu jsou nedotčeny, nezasahuje se do velikosti otvorů v obvodových stěnách.

Stavbou budou ovlivněny pozemky č. 46, č. 72, č. 247. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce Litoměřice. Na těchto pozemcích bude nutné provést výstavbu lešení. Bude tedy nutné požádat o dočasný zábor.

Podrobný technický popis:

Demontáž stávajících konstrukcí

V rámci demoličních prací bude provedena demontáž všech oken 1.PP až 3.NP ve směru do Krajské ulice a na Mírové náměstí dle výkazu (jmenovaná okna zůstanou zachována). Okna budou odstraněna včetně rámců, špalet a vnitřních parapetů.

Dále se bude demontovat venkovní oplechování zábradlí balkónu. Popřípadě musí být demontováno oplechování, u kterého bude zjištěna koroze, či fatální poškození.

Nový stav

Nové řešení oken je odvislé od podmínek vyjádřené MÚ Litoměřice - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče č.j. 015111/14ŠKAS/JPo. Z tohoto plyne, že vyměněna budou okna od 1.PP do 3.NP. Dvě okna a výkladce s roletou v 1.NP a balkonové dveře ve 3.NP budou pouze očištěna od stávajících nátěrů opálení. Poškozené části budou odborně truhlářsky opraveny nebo narazeny. Případně bude opravou zajištěna jejich plynulá funkčnost a poté na ně bude proveden nátěr jako na okna nová.

Výměna oken v 1.NP až 3.NP bude probíhat následujícím způsobem:

Nová okna budou dřevěná, z masivu, budou konstrukční a vzhledovou kopií oken současných (podle jednotlivých typů v místě jejich umístění), tzn. budou špaletová s dřevěnou špaletou, stejného způsobu ptvírání, členění, profilací a velikostí rámců a rámců okenních křídel, a stejného způsobu otevírání v okenním otvoru.

Okna budou zasklená jednoduchým čirým sklem.

Na nová okna budou ze současných (l)ůvodních oken) použity ozdobné řezbářsky zpracované prvky podle místa, to znamená klapáčky v podobě pilastru s hladkou obdélníkovou patkou, kamelovaným dříkem a korintskou hlavicí, klapáčky zpracovány jako stylizovaný pilastr s korintskou hlavicí, který je v dřívku zdobený trojitým diamantováním v podobě dvou krajních delších polí a kratšího pole, které má výrazně vyšší profil. Dále budou na nová okna použity stávající profilované poutce. Okna budou osazena v místě podle jejich současného provedení řezbářských prvků. Tam, kde původní prvky budou chybět, tak budou nahrazeny identickou kopií.

Na nová okna bude použito stávající svislé kování, které u chybějící částí bude

doplněno identickými kopiemi. Dále oude kování doplněno o kovová táhla s aretací pro otevírání větraček.

Nová okna budou osazena do špalety zednický\TI způsobem, nebude použito montážní pěny.

Okna budou opatřeny matným nebo polomatným krycím nátěrem v odstínu lomené bílé (nejlépe na bázi přírodního oleje, který zaručuje vysokou trvanlivost /neodprýskává a neodlupuje se/ při zachování prodyšnosti materiálu a do budoucna odpadá i opětovné opalování a broušení - např. výrobky OSMOCOLOR).

Oplechování parapetů bude realizováno ve stejném rozsahu jako je stávající a to z pozinkovaného plechu.


Výměna oken v 1.PP bude probíhat následujícím způsobem:


V otvorech po stávajících oknech či v větracích otvorech bude vyzděn 50 mm parapet. Do nově vzniklých otvorů budou osazeny dle dokumentace nová okna do kovových rámů s drátosklem, sklopná dovnitř bez členění. Otevírat se budou táhlem. V otvoru po větrací lamelě bude vložena lamela nová. Na vnější straně budou otvory opatřeny kovovou mříží dle stávajícího řešení se zámkem na dozický klíč. Na vnitřní straně mříží bude pletivo s otvory max. 10 mm, zabraňující pronikání hlodavců.




Rozměry jednotlivých otvorů uvedené v dokumentaci jsou pouze orientační, před zadáním oken do výroby je nutné každý otvor přesně zaměřit. Před celkovou výrobou oken bude pověřený správní orgán (MěÚ Litoměřice) přizván k odsouhlasení jednoho výrobku okna a odstínu nátěru.

Dále je navržena renovace oplechování říms, balkonu a parapetů budovy (jde o cca 250 bm). Z průzkumu plyne, že z větší části dojde u oplechování pouze k jeho očištění a zbavení se starého oprýskaného nátěru. Kde bude zjištěna dewadace oplechování, je nutné tuto část vyměnit za pozinkovaný plech. Dále bude vyměněno oplechování na balkoně. Na stávajícím i novém oplechování bude proveden nátěr ve stávající červeno-hnědé barvě.

V Litoměřicích 1. 3. 2014

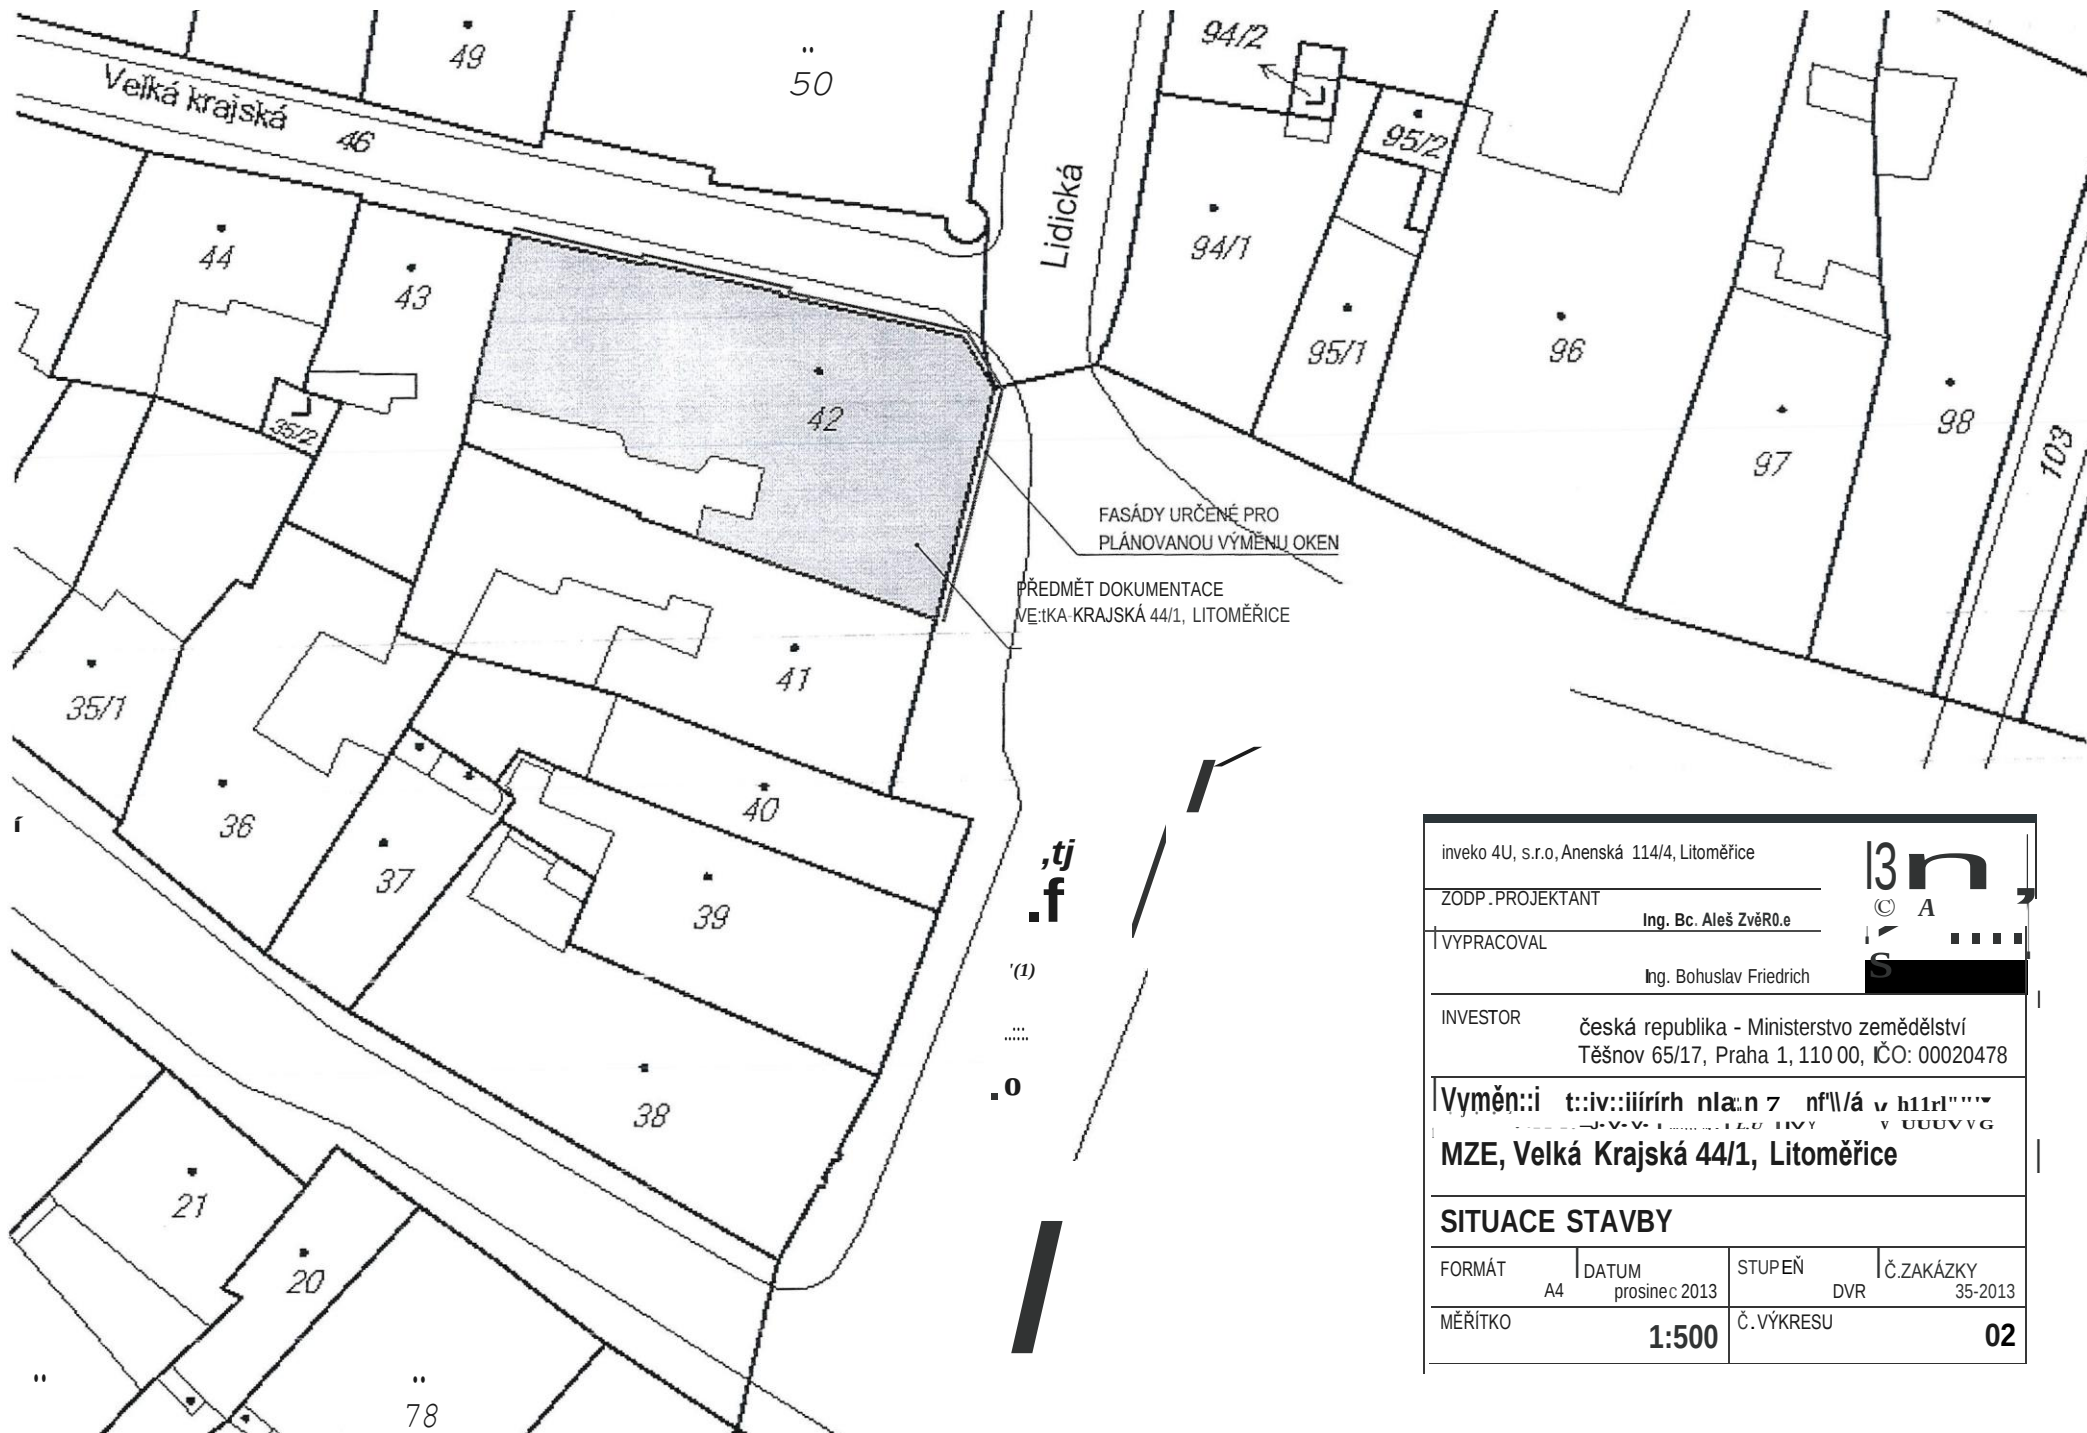

inveko 4U, s.r.o., Anenská 114/4, Litoměřice			
ZODP. PROJEKTANT Ing. Bc. Aleš Zvěřina			
VYPRACOVAL Ing. Bohuslav Friedrich			
INVESTOR česká republika - Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00, IČO: 00020478			
Výměna stávajícího náhonu v ulici Velká krajská 44/1, Litoměřice MZE, Velká Krajská 44/1, Litoměřice			
SITUACE STAVBY			
FORMÁT A4	DATUM prosinec 2013	STUPEŇ DVR	Č. ZAKÁZKY 35-2013
MĚŘÍTKO 1:500	Č. VÝKRESU 02		

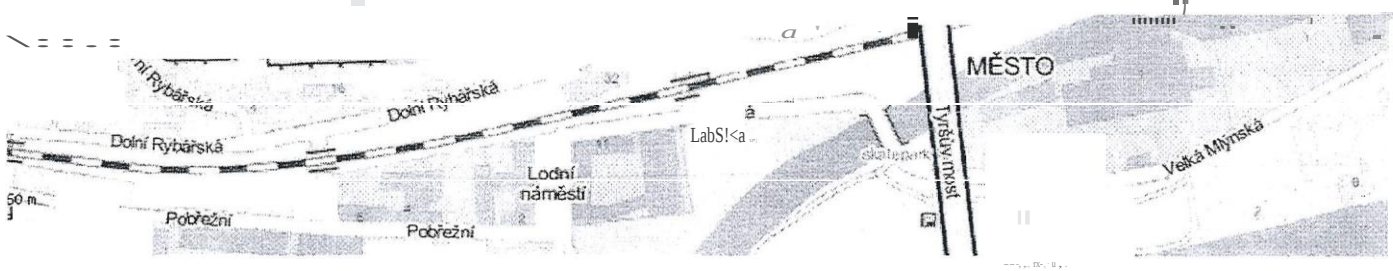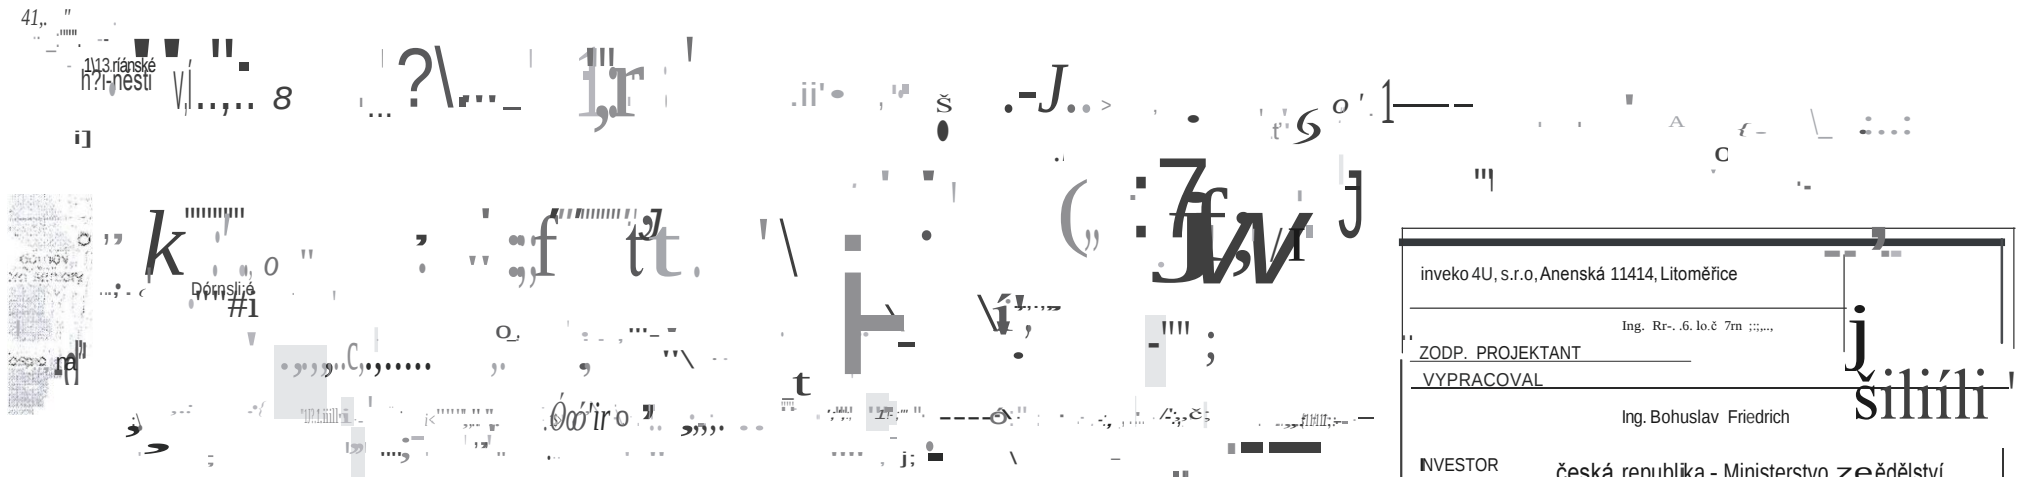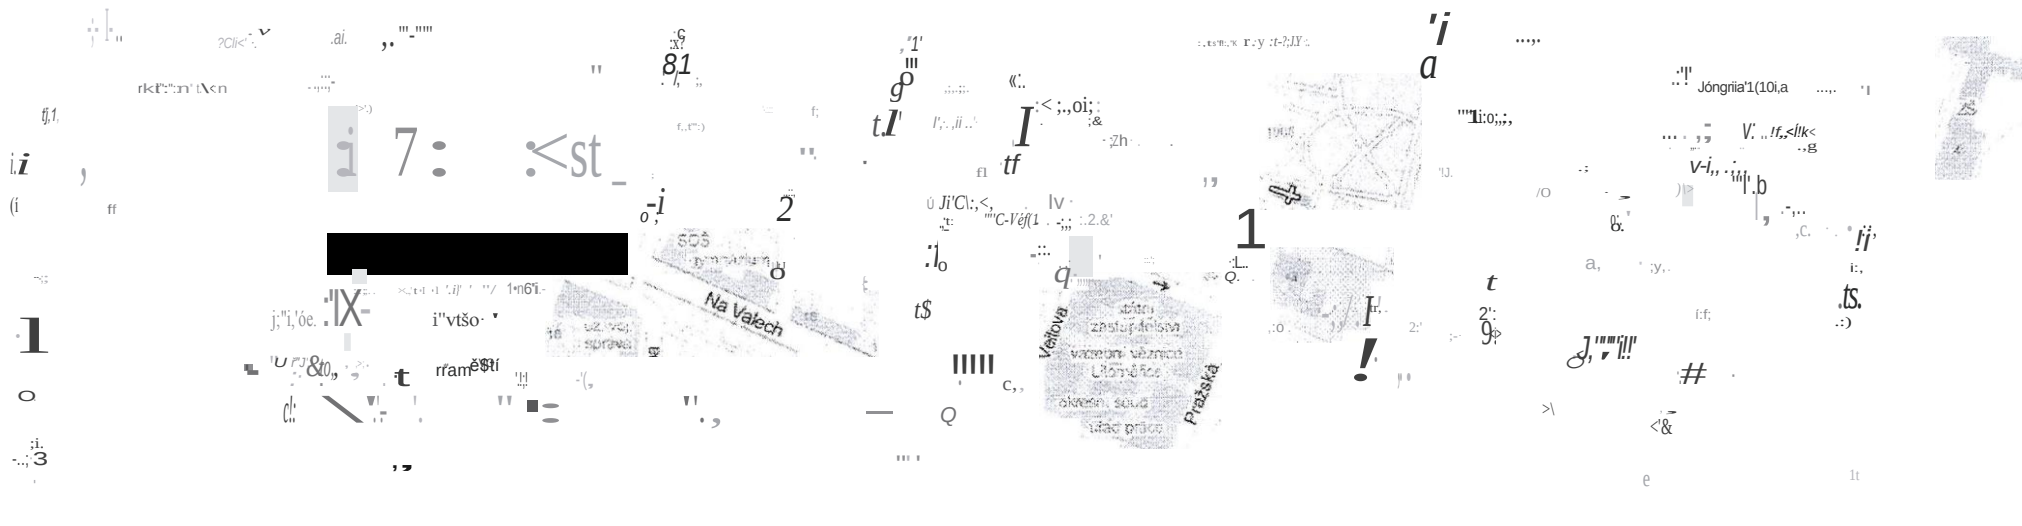

inveko 4U, s.r.o, Anenská 11414, Litoměřice			
Ing. Rr-..6. lo.č 7m ;;;,,			
ZODP. PROJEKTANT			
VYPRACOVAL			
Ing. Bohuslav Friedrich			
INVESTOR			
česká republika - Ministerstvo zemědělství			
Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00, IČQ: 00020478			
Vměna stávajících oken za nová v budově			
MZE, Veiká Kojská 44/1, Litoměřice			
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			
FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	Č.ZAKÁZ
2xA4	prosinec 2013	DVR	35-2013
MĚŘÍTKO	1:5000	Č. VÝKRESU	01

LEGENDA


CISLO	MISTNOST	m ²	CISLO	MISTNOST	m ²	CISLO	MISTNOST	m ²
1.1	přijem	11,83	1.10	WC-muži	4,5	1.19	chodba	12,50
1.2	sklad	17,84	1.11	úklidová komora	1,22	1.20	sklad	4,53
1.3	kuchyně	20,61	1.12	suchý sklad	13,24	1.21	chodba	7,31
1.4	stud. kuchyně	20,56	1.13	šatna - personál	4,87	1.22	WC	1,65
1.5	prodejna	62,26	1.14	WC - personál	1,22	1.23	umývárna	3,91
1.6	restaurace	91,05	1.15	vstupní hala	13,19	1.24	kancelář	14,31
1.7	ohodba	7,55	1.16	kancelář	26,67	1.25	kancelář	9,47
1.8	umývárna	3,74	1.17	kuchyně	4,66	1.26	kancelář	15,24
1.9	WC-ženy	3,48	1.18	kancelář	37,66			

VE KONSOLIDOVANÉ JENITNÉ DOKUMENTACI
W. STA. III

Investor: MZ, AŽD, Armáda ČR, Liberec		
DOK. PROJEKTANT: Ing. Bc. Miroslav Záhoda		
VYPRACOVAN: Ing. Bohumír Fiedler		
INVESTOR: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Tábor 6817, Praha 1, 110 00, IČO: 00050478		
Výměna stávajících oken za nová v budově MZE, Velká Krajská 44/1, Litoměřice		
PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV		
FORMÁT: A4	DATA: prosinec 2013	STUPĚŇ: DNR
LEGENDA: 1:50	C. VYKRES: 03	

LEGENDA

CISLO	MISTNOST	mi	CISLO	MISTNOST	mZ	CISLO	MISTNOST	mi
2.1	Chodba	24,76	2.8	místnost VT	14,28	2.16	kancelář	18,11
2.2	WC	2,34	2.9	kancelář	19,93	2.17	hala	15,4
2.3	kuchynka	3,87	2.10	kancelář	17,11	2.18	kuchynka	5,06
2.4	kancelář	25,55	2.11	kancelář	34,81	2.19	Chodba	3,76
2.5	kancelář	20,83	2.12	kancelář	32,73	2.20	úklid. komora	2,25
2.6	kancelář	31,24	2.13	kancelář	35,70	2.21	WC	1,69
2.7	kancelM	19,63	2.14	kancelář	29,8	2.22	WC	2,32
			2.15	sklad	9,66			

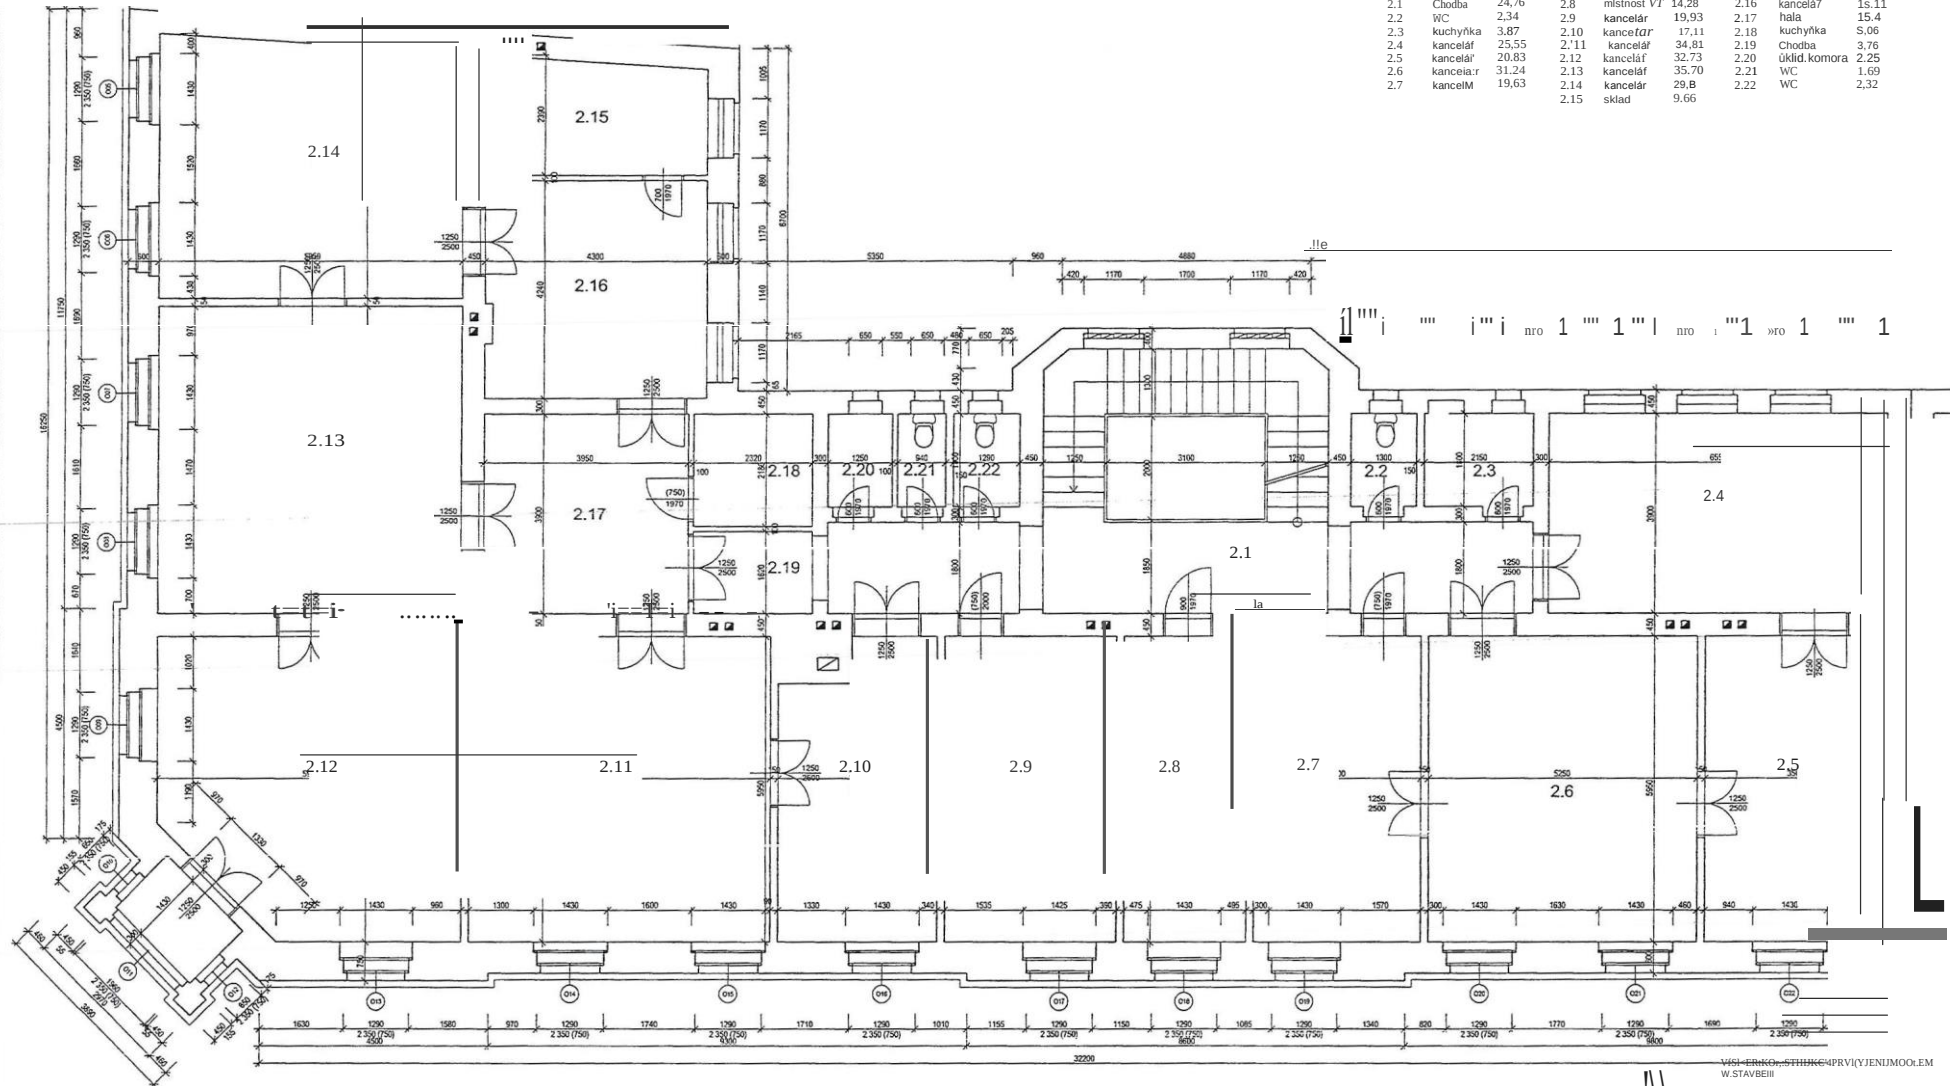


VISI-ERKON, STŘEDNÍ PRŮMYŠLENÝ ÚSTAV
V STAVBĚ

Inženýrské a.s. Amal 1141, Liberec		PVO 4U
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Bc. Amal Zvolna	
VYPRACOVAL	Ing. Bohumír Fiedler	
INVESTOR: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Těšnov 69/17, Praha 1, 115 01, IČO: 00025478		
Výměna stávajících oken za nová v budově MZE, Velká Krajská 44/1, Litoměřice		
PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV		
FORMÁT	Velikost papíru: 210	STUPEŇ: 01
ŠKÁLKA	1:50	Č. ZAKAZOVY: 35-2013
Č. VÝKRESU	05	


LEGENDA

ČÍSLO	MÍSTNOST	m²	ČÍSLO	MÍSTNOST	m²
4.1	chodba	29,43	4.8	kancelář	18,4
4.2	WC	2,4	4.9	kancelář	15,18
4.3	kancelář	18,59	4.10	chodba	3,33
4.4	kancelář	19,08	4.11	chodba	6,83
4.5	kancelář	21,1	4.12	WC	1,43
4.6	kancelář	15,87	4.13	WC	1,76
4.7	kancelář	15,18	4.14	sklad	35,59

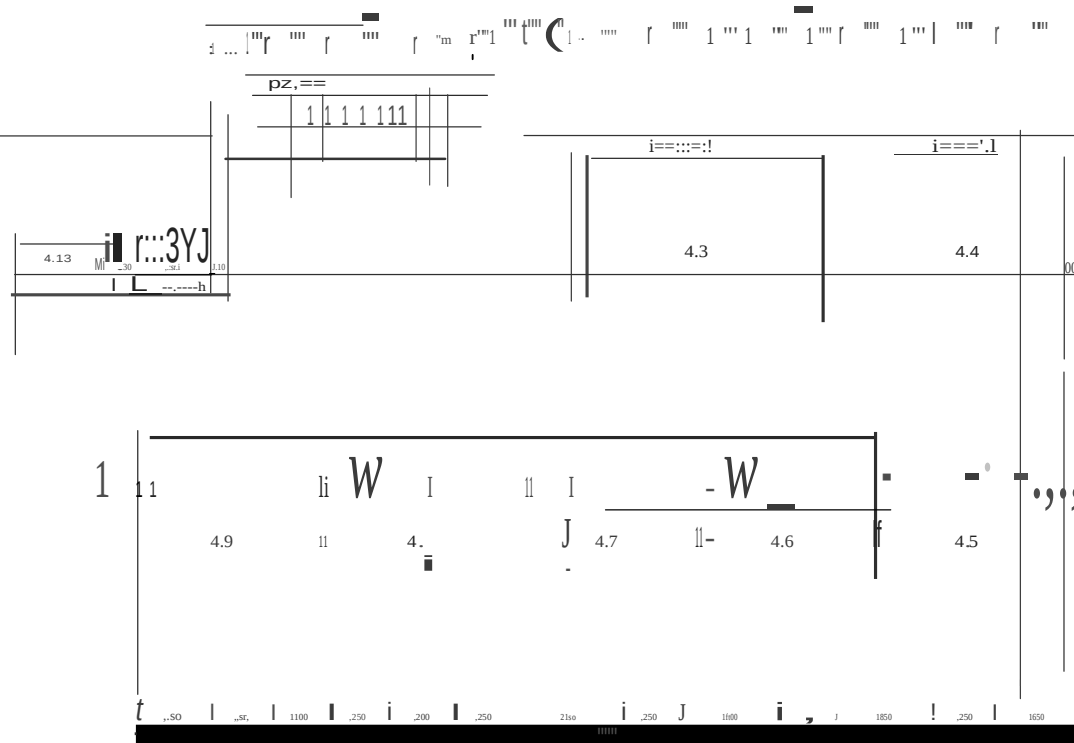


KONSTRUKČNÍ PRŮVLYK „11: NÚŽE OOMERIT“
NÁSTAVBU

Projekt: 11: NÚŽE OOMERIT, 11: NÚŽE OOMERIT	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Bc. Jan Zelený
VYPRACOVATEL	Ing. Bohuslav Fránek
Vyměřeno: 11: NÚŽE OOMERIT, 11: NÚŽE OOMERIT	11: NÚŽE OOMERIT, 11: NÚŽE OOMERIT
MZE: 11: NÚŽE OOMERIT, 11: NÚŽE OOMERIT	11: NÚŽE OOMERIT, 11: NÚŽE OOMERIT

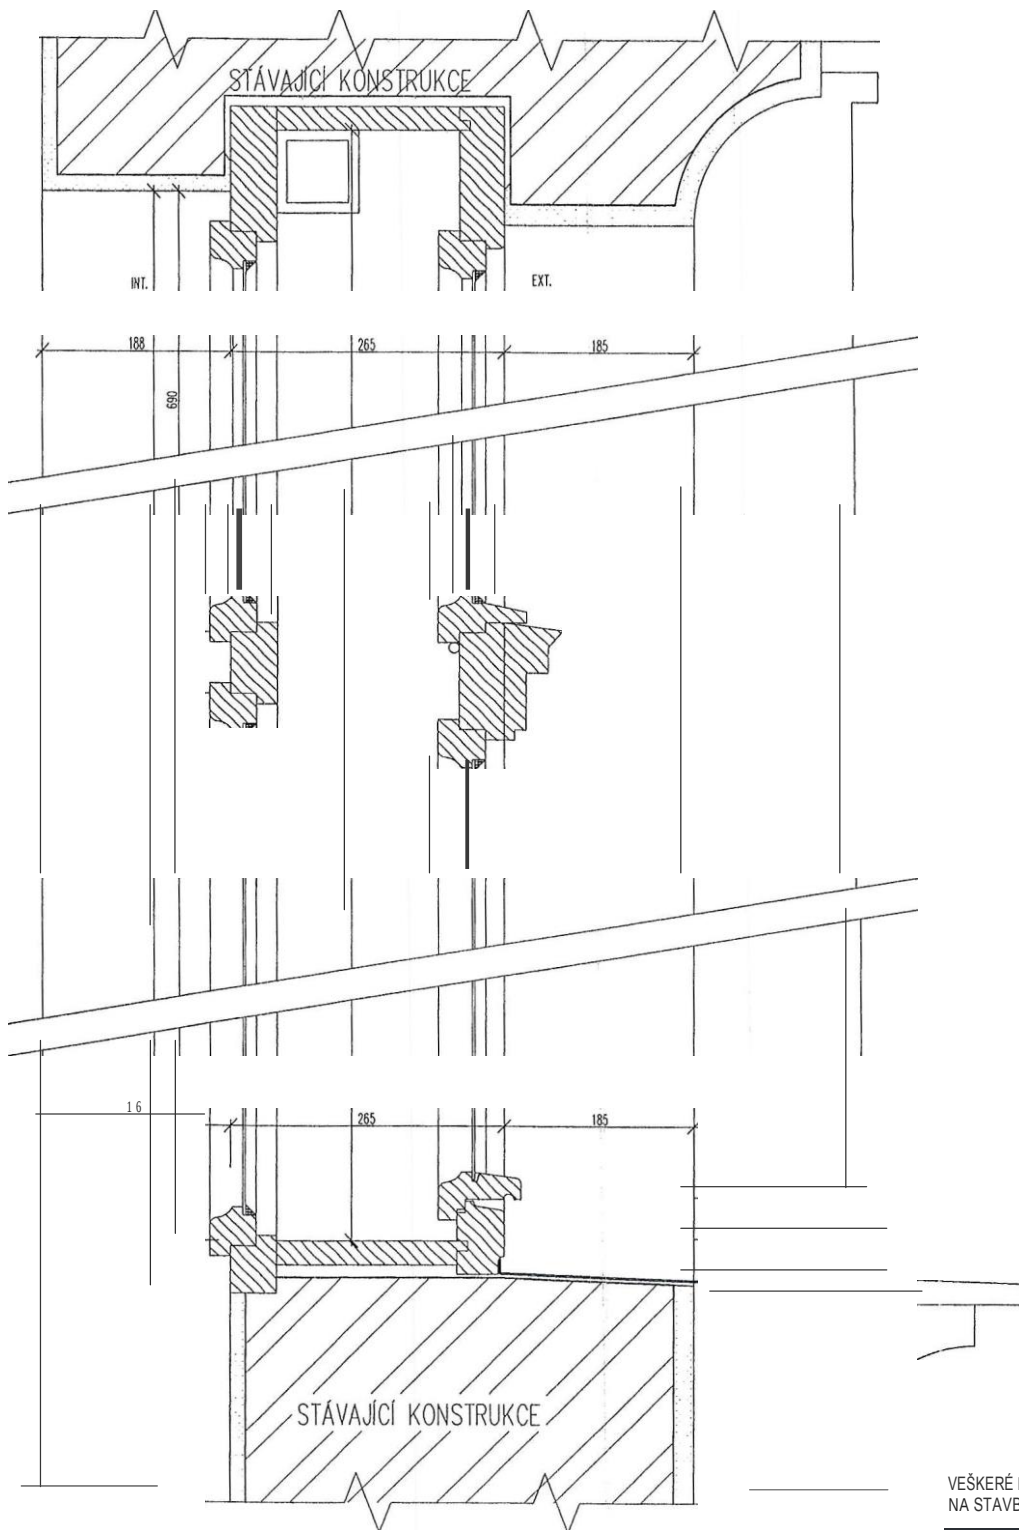

VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY JE NUTNÉ DOMĚŘIT
NA STAVBĚ!!!

Ing. Bc. Aleš Zvěřina, Anenská 11414, Litoměřice		it!J
ZODP. PROJEKTANT:		
Ing. Bc. Aleš Zvěřina		
VYPRACOVAL:		
Ing. Bohuslav Friedrich		
INVESTOR:		česká republika - Ministerstvo zemědělství Přesnov65117, Praha 1, 110 00; IČO: 00020478
NÁZEV AKCE:		
VÝMĚNA STAVAJÍCÍCH OKEN ZA NOVA V BUDOVĚ MZE, VELKA KRAJSKA 44/1, LITOMĚŘICE		
NÁZEV VÝKRESU:		VZOROVÝ DETAIL ŠPALETOVÉHO OKNA - ŘEZ
FORMÁT:	DATUM:	STUPEŇ:
2xA4	prnec 2013	1. Č. ZÁŘÁDKY: 3512013
MmtrKO:	1:5	c. VÝKRESU:
		08

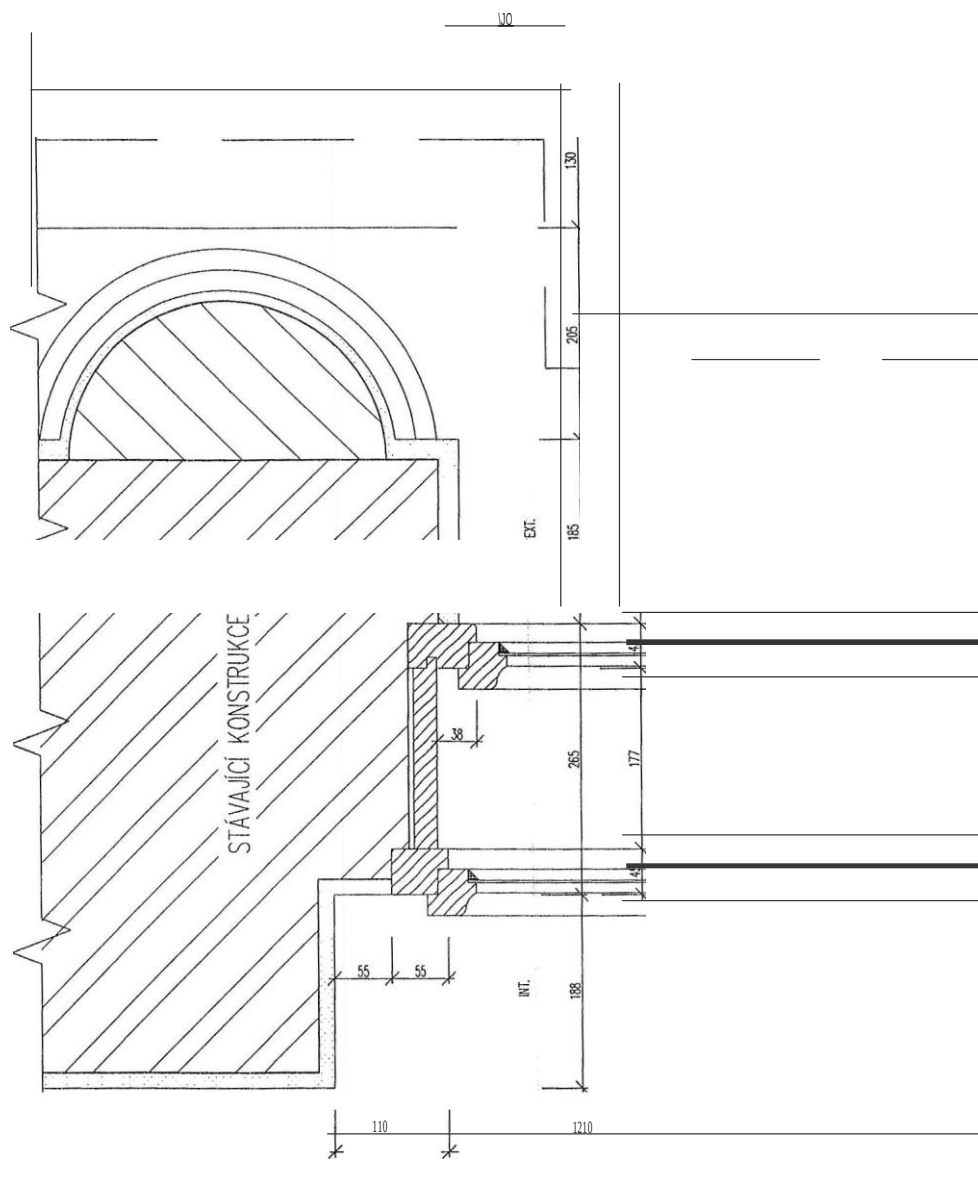

VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY JE NUTNÉ DOMĚŘIT
NA STAVBĚ !!!

Ing. Bc. Ne! Zvěřina, Anenská 11414, LilomMce			
ZODP. PRŮJEKTANT:			
Ing. Bc. Ne! Zvěřina			
VYPRACOVAL:		Ing. Bohuslav Frnčich	
INVESTOR:			
Česká republika - Ministerstvo zemědělství Těšnov 65117, Praha 1, 110 00; IČO: 00020478			
NÁZEV AKCE:			
VÝMĚNA STAVAJÍCÍCH OKEN ZA NOVA V BUDOVĚ MZE, VELKÁ KRAJSKA 44/1, LITOMĚŘICE			
NÁZEV VÝKRESU:		VZOROVÝ DETAIL STAVAJÍCÍHO OKNA - PŮDORYS	
FORMÁT: 2xA4	DATUM: prosinec, 20 13	STUPEŇ: C, Z>JW<:1: OV	3512013
MĚŘÍTKO:	1:5	C. VÝKRESU:	09




inveko 4U, s.r.o. Anenská 114/4, Litoměřice		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Bc. Aleš Zvěřina	I
VYPRACOVAL	ing. Bohuslav Friedrich	C
INVESTOR	česká republika - Ministerstvo zemědělství Těšnov 65117, Praha 1, 110 00, ICO: 00020478	
Výměna stávajících oken za nová v budově MZE, Velká Krajská 44/1, Litoměřice		
POHLED SEVEROVÝCHODNÍ		
FORMÁT 2x.A4	DATUM prosinec 2013	STUPEŇ DVR
MEŘITKO 1:100	č. VÝKRESU	č. ZAKÁZKY 35-2013

n

D



IIB		I	
inveko 4U, s.r.o., Arenská 114/4, Litoměřice			
ZODP. PROJEKTANT			
Ing. Bc. Aleš Zvěřina			
VYPRACOVAL			
Ing. Bohuslav Friedrich			
zemědělství			
Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00, IČO: 00020478			
Výměna stůvajících oken :za nová v budově MZE, Velká Krajská 44/1, Litoměřice			
POHLED JIHOVÝCHODNÍ			
FORMAT	DATUM	STUPEŇ	Č. ZAKAZKY
A4	prosinec 2013	DVR :	35-2013
MĚŘITKO	1:100	Č. VÝKRESU	11

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY VNITŘNÍ (mm)/ UMÍSTĚNÍ	ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU	NAVRH NOVÉHO STAVU	TYP NOVÉHO OKNA
@		1220/2440 1.NP	STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ PŮLKRUHOVÝ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ OBDELNÍKOVÝ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ PRŮZKUM: PŮVODNÍ SECESNÍ KLÍKA NAHRAZENA NOVĚ DOBĚJŠÍ (UVOLĚNÁ), VNITŘNÍ NADSVĚTLÍK NEJEDZAVÍRÁ, OKAPNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU, OKRASNÁ PATICE KLAPÁČKY MÁ OPRÝSKANOU BARVU A JEJÍ SPODNÍ ČÁST JE POŠKOZENÁ	OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPÍÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZESTÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY POŠKOZENÁ PATICE KLAPÁČKY BUDE NAHRAZENA RÁMOSAŽEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM BARVA: LOMENÁ BILÁ -MATNÁ	A
(§)		1220/2440 1.NP	STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ PŮLKRUHOVÝ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ OBDELNÍKOVÝ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ PRŮZKUM: VNITŘNÍ ČÁST OKNA SI ŠPATNĚ OTVÍRÁ A ZAVÍRÁ, VNITŘNÍ NADSVĚTLÍK NEJEDZAVÍRÁ, OKAPNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU, OKRASNÁ PATICE KLAPÁČKY MÁ OPRÝSKANOU BARVU A JEJÍ SPODNÍ ČÁST JE POŠKOZENÁ	OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPÍÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZESTÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY POŠKOZENÁ PATICE KLAPÁČKY BUDE NAHRAZENA RÁMOSAŽEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM BARVA: LOMENÁ BILÁ -MATNÁ	A
(§)		1220/2440 1.NP	STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ PŮLKRUHOVÝ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ OBDELNÍKOVÝ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ PRŮZKUM: PRASKLÉ ZASKLENÍ VNITŘNÍHO NADSVĚTLÍKU, KŘIDLO NADSVĚTLÍKU NEDOLÉHÁ K RÁMU, OKAPNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU, OKRASNÁ PATICE KLAPÁČKY MÁ OPRÝSKANOU BARVU A JEJÍ SPODNÍ ČÁST JE POŠKOZENÁ	Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ HODNOTY HISTORICKÉHO ŘEMESLA ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ OKNO ZACHOVÁNO A BUDE OPRAVENO, TAK ABY SE DOCILILA JEHO MAX. FUNKČNOST RÁMOKNA BUDE OPÁLEN A ZBYVEN PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ A NOVĚ, NATŘEN MATNÝM NÁTĚRÍM NA BÁZI PŘÍRODNÍHO OLEJE	A
@		1220/2440 1.NP	STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ PŮLKRUHOVÝ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ OBDELNÍKOVÝ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ PRŮZKUM: OKAPNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU, OKRASNÁ PATICE KLAPÁČKY MÁ OPRÝSKANOU BARVU	Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ HODNOTY HISTORICKÉHO ŘEMESLA ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ OKNO ZACHOVÁNO A BUDE OPRAVENO, TAK ABY SE DOCILILA JEHO MAX. FUNKČNOST RÁMOKNA BUDE OPÁLEN A ZBYVEN PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ A NOVĚ, NATŘEN MATNÝM NÁTĚRÍM NA BÁZI PŘÍRODNÍHO OLEJE BARVA: LOMENÁ BILÁ	A
@		1320/2350 2.NP	STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ PRŮZKUM: RÁMY, MAJÍ OPRÝSKANOU BARVU A POŠKOZENÉ KYTY ZASKLENÍ, VNĚJŠÍ OKNO DRHNE A VNITŘNÍ NADSVĚTLÍK NEDOLÉHÁ K RÁMU, OKAPNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU A JE VE ŠPATNÉM STAVU	OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPÍÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZESTÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁMOSAŽEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM BARVA: LOMENÁ BILÁ -MATNÁ	F